

ELKRON d.o.o.

Giardini 2, Pula

MB: 1046535

Tel: 052/222-211

Fax: 052/218-681

Mob: 095/421-1411, 098/421-141

**ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD
POŽARA, BUKE, EMC I RITT:**

Poslovnica: Valturska 78, Pula

Tel: 052/504-200 (300)

Fax: 052/504-100

Mob: 095/421-1444

e-mail: elkron2@gmail.com

**SERVISI I PRODAJA VATROGASNIH
APARATA I RAČUNALNE OPREME:**

Poslovnica: Jeromelina ulica 81, Pula

Tel: 052/381-300

Fax: 052/380-444

Mob: 095/421-1499

e-mail: elkron2@net.hr

PLAN

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Osnovna škola VODNJAN -Scuola elementare Dignano

Žuka br. 6, Vodnjan

Sadržaj

Uvod	3
1. Opći dio.....	5
1.1. Građevina - lokacija	5
2. Uzbunjivanje i dojavljivanje o iznenadnom događaju	5
3. Iznenadni događaji na objektu i posljedice	5
4. Telefonski brojevi i lokacije službi posebne namjene i komunalnih službi čija se pomoć može očekivati u slučaju pojava iznenadnih događaja.....	6
5. Podaci koji se daju prilikom dojave o iznenadnom događaju vanjskim službama posebne namjene	6
6. Telefonski brojevi i lokacije odgovornih osoba kojima dojavljuje o pojavi iznenadnog događaja	6
7. Osobe koje se zadužuju za provedbu evakuacije i spašavanja.....	7
Minimalno potrebna oprema za evakuaciju i spašavanje	7
8. Zborni mjesto evakuiranih osoba.....	7
9. Osnove postupanja pri nastanku iznenadnih događaja	7
9.1. U slučaju požara	7
9.2. U slučaju eksplozija.....	8
9.3. U slučaju propuštanja opasne tvari.....	8
9.4. U slučaju potresa.....	8
9.5. U slučaju olujnog nevremena	9
10. Osnove postupanja u provedbi akcije evakuacije i spašavanja	9
10.1.1. Samoevakuacija	9
10.1.2. Grupna evakuacija	9
10.1.3. Postupanja voditelja evakuacije i spašavanja.....	9
11. Kratki podsjetnik za osobe o postupanju	11
12. Blok dijagram postupanja u slučaju pojave iznenadnog događaja u Osnovnoj školi VODNJAN- Scuola elementare Dignano, Žuka br. 35, Vodnjan.....	12
13. Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj koji se emitiraju putem sirena upravljanih iz centara za obavješćivanje	13

Uvod

Ovim planom utvrđuju se postupci provođenja akcije evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja iz Osnovne škole VODNJAN - Scuola elementare Dignano, Žuka br.35, Vodnjan.

Obveze ravnatelja temeljem Zakona o zaštiti na radu NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03 i NN86/08 116/08 i 75/09.

Članak 59.

Ravnatelj je dužan u svakom objektu uzimajući u obzir tehnološki proces, stvari koje se u radu koriste, način rada, uskladištene stvari kao i veličinu objekta, poduzeti mjere da do požara ne dođe, a ako ipak do njega dođe, da se opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika smanji na najmanju moguću mjeru.

Članak 60.

(1) Ravnatelj je dužan poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara i spašavanje, odrediti radnika koji će provoditi navedene mjere i osigurati pozivanje i postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.

(2) Ravnatelj je dužan broj radnika iz stavka 1. ovoga članka, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi u skladu s posebnim propisom, ovisno o prirodi procesa rada, te ukupnog broja radnika.

(3) Ravnatelj je dužan osobama iz stavka 1. ovoga članka osigurati potrebne zaštitne uređaje i opremu.

(4) Ravnatelj je u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje radnika dužan:

- što je prije moguće, obavijestiti sve radnike o nastaloj opasnosti kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, kao i o mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene, kako bi se spriječila ili umanjila opasnost po život i zdravlje,

- poduzeti radnje i dati upute o napuštanju radnog mjesta i upućivanju na sigurno mjesto,

- organizirati nastavak rada tek nakon isteka opasnosti, osim u slučaju postojanja osobito iznimnih i objektivno opravdanih razloga.

(5) Ravnatelj je dužan osposobiti sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.

(6) Radnici koji postupaju u skladu s odredbom stavka 5. ovoga članka, zbog tog postupanja ne smiju biti dovedeni u nepovoljniji položaj, osim u slučaju ako su postupali nemarno ili su propustili postupati uz dužnu pažnju

Članak 61.

(1) Ravnatelj je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve zaposlenike.

(2) Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

(3) Smatra se da je ravnatelj ispunio obvezu utvrđivanja plana evakuacije i spašavanja ako je izradio takav plan na temelju drugih propisa, a obuhvaćeni su slučajevi iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona.

Obveze poslodavac objekta temeljem Zakona o zaštiti od požara (XI. UPUTE I OZNAKE ZA SLUČAJ NUŽDE)

Preventivno preporučene mjere

Svaki objekt mora na vidnom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan objekta sa označenim:

- stubištima i izlaznim putovima,
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,
- mjestom na kojem je smještena glavna sklopka napajanja objekta električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina,
- mjestom isključenja sustava ventilacije ako je ugrađena u objekt,
- mjestom smještaja vatrodojavne centrale ako je ugrađena u objekt,
- instalacijama i prostorima povećanog rizika za nastanak požara ako postoje u objektu.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama sukladno normi HRN ISO 6309.

Pojmovi:

Put za izlaženje je dio objekta kojim se u slučaju požara obavlja evakuacija ljudi u otvoren (slobodan) prostor, a sastoji se od vanjskog izlaza, sigurnosnog izlaznog puta i/ili od pristupnog prostora,

Pristupni prostor je dio puta za izlaženje od izlaznih vrata iz nekog prostora objekta do sigurnosnog izlaznog puta ili vanjskog izlaza,

Vanjski izlaz iz objekta je svaki izlaz koji vodi na ulicu ili dovoljno velik otvoren i neugrožen prostor,

Javni prostor u objektu je dio objekta u koji je dozvoljen pristup svim korisnicima objekta,

Slijepi hodnik je hodnik sa izlazom u samo jednom smjeru,

Opća rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni,

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana općoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomoćne i panik rasvjete, a automatski se uključuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju električnom energijom opće rasvjete,

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno propisanog vremena,

Izmjene i dopune ovog Plana donose se sukladno novonastalim situacijama.

Plan evakuacije izradio;

Denis Dajčić, ing.el.

MP

Osnovna škola Vodnjan

MP

1. OPĆI DIO

1.1. Građevina - lokacija

Osnovna škola VODNJAN - Scuola elementare Dignano nalazi se na adresi Žuka br.35, Vodnjan. Građevina je orijentirana sjever-jug. Glavna pristupna prometnica je sa sjeveroistočne strane. Školska igrališta su na sjevernom dijelu građevinske čestice orijentirana sjever-jug. Glavni ulaz u školu i gospodarski pristup je sa sjeverne strane. Sa istočne strane građevine-škole nalaze se parkirne površine. Sa svih strana građevina –škola omeđena je pripadajućom zelenom površinom. Građevina je prizemna, a jednim dijelom i na kat (upravne prostorije). Građevina-škola odjeljena je na: dio za više i niže razrede, zatim odjeljenje tjelesno-zdravstvene kulture, gdje je galerija dvorane namjenja za niže razrede, zajednički prostori kao što su višenamjenski prostor, kuhinja s blagovaonicom, kotlovnica, spremišta, sanitarije, garderobe, knjižnica i ostale zajedničke prostorije. Novi dograđeni dio škole sa Talijanskim odjeljenjem za predmatnu nastavu sa informatičkom učionicom i bibliotečno-informatičnim centrom sa upravom i pratećim pomoćnim prostorima povezuje se hodnikom „tolom vezom“. Učionice su orijentirane ka jugu, a pomoćne prostorije i sanitarni čvor su orijentirani ka sjeveru. Školsko igralište, zelena površina i parkirna površina primjerena je za za primarno, sekundarno i tercijalno evakuacijsko mjesto u slučaju iznenadnog događaja u Osnovnoj školi VODNJAN-Scuola elementare Dignano. Navedene otvorene površine udaljene su cca 45-140 m od građevine-škole. Sve vidljivo u grafičkom dijelu plana evakuacije i spašavanja.

Smjena	Zaposjednutost
1. smjena 06.00 - 21.00	356 (učenika), 86 (djelatnika), 30 (gosti)

2. UZBUNJIVANJE I DOJAVLJIVANJE O IZNENADNOM DOGAĐAJU

O iznenadnom događaju vanjskim interventnim službama dojavljuje se putem telefona, mobitela ili na drugi odgovarajući način (fizički).

3. IZNENADNI DOGAĐAJI NA OBJEKTU I POSLJEDICE

Na objektu mogući su slijedeći iznenadni događaji – akcidentne situacije s mogućim posljedicama:

iznenadni događaj	posljedice	
	kod zatečenog ljudstva	na građevinskom objektu
- požar - eksplozija - nekontrolirano istjecanje opasnih tvari - potres - olujno nevrijeme - teroristički čin	- otežana evakuacija - panika - ozljede - opekotine - trovanja - gušenja - smrt	- oštećenje ili uništenje instalacija, strojeva i uređaja - oštećenje ili urušavanje građevine ili pojedinih konstrukcija - onečišćenje okoliša

4. TELEFONSKI BROJEVI I LOKACIJE SLUŽBI POSEBNE NAMJENE I KOMUNALNIH SLUŽBI ČIJA SE POMOĆ MOŽE OČEKIVATI U SLUČAJU POJAVA IZNENADNIH DOGAĐAJA

SLUŽBA	LOKACIJA	TELEFON
Državna uprava za zaštitu i spašavanje	Županijski centar 112 Pazin M. B. Rašana 7, Pazin	112
Policija - Odsjek zaštite i spašavanja	Policijska uprava županije Istarske ispostava Pula Trg Republike 1, Pula	192 532 111 (centrala)
Vatrogasci Javna vatrogasna ustanova	JVP Pula Dobrilina 16, Pula	193 211 599 (centrala) 535 800 (centrala)
Hitna medicinska pomoć	Opća bolnica Pula Negrijeva 6, Pula	194 385 128
HEP – Elektroistra elektrodistribucija	DP Elektroistra Pula Vergerijeve 6, Pula	527 756 098 298 712
Istarski vodovod	Vodovod Pula d.o.o. Radićeva 9, Pula	529 972

5. PODACI KOJI SE DAJU PRILIKOM DOJAVE O IZNENADNOM DOGAĐAJU VANJSKIM SLUŽBAMA POSEBNE NAMJENE

1. Ime i prezime dojavitelja
2. Broj telefona s kojega se dojavljuje
3. Mjesto nastanka iznenadnog događaja (građevina, adresa lokacije)
4. Što se dogodilo
5. Ima li unesrećenih osoba
6. Postoji li potreba za akcijom spašavanja

6. TELEFONSKI BROJEVI I LOKACIJE ODGOVORNIH OSOBA KOJIMA DOJAVLJUJE O POJAVI IZNENADNOG DOGAĐAJA.

OSOBA	ADRESA STANOVANJA	TELEFON
Barbara Buršić-Križanac	Fažanska cesta 25, Vodnjan	mob.098 / 940 4842
Roberto Kmet	Rudarska 9, Vodnjan	mob.091 / 441 0161

7. OSOBE KOJE SE ZADUŽUJU ZA PROVEDBU EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Smjena	Ime i prezime	Funkcija
1. smjena (06.00- 21.00)	Barbara Buršić-Križanac Roberto Kmet	Voditelj evakuacije Zamjenik voditelja evakuacije

Izbivanjem prvonavedene osobe unutar pojedine smjene, akcijom evakuacije i spašavanja rukovodi slijedeća po redu navedena osoba.

MINIMALNO POTREBNA OPREMA ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Oprema	Količina
Kutija prve pomoći sa sanitetskim materijalom i priborom	2 komplet
Vatrootporni pokrivač	9 komada
Baterijska svjetiljka	2 komada

8. ZBORNO MJESTO EVAKUIRANIH OSOBA

Prema skici situacije, na otvorenim površinama.

9. OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA

9.1. U slučaju požara

Ako dođe do pojava dima ili vatre unutar građevine potrebno je:

- žurno napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor, izvan zone mogućeg urušavanja građevine;
- prije napuštanja prostorija, kada to okolnosti razvoja događaja dopuštaju, isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje i plina;
- zatvoriti za sobom prozore i vrata prema putovima evakuacije;
- kod povećanih toplinskih isijavanja uslijed požara otkrivene dijelove tijela pri evakuaciji zaštititi pokrivanjem odjećom (po mogućnosti prethodno navlaženom);
- iz ugroženog prostora evakuirati se u pognutom položaju, kako bi površina tjelesnog izlaganja izvoru topline bila što manja;
- ako se ostane zarobljen unutar ugroženog prostora, brtvljenjem otvora između vrata i poda prostorije uporabom ručnika, pokrivača, odjeće ili drugih priručnih sredstava usporiti ulazak dima u prostoriju, otvoriti prozor i ostati u njegovoj blizini, a ako se prozor ne može otvoriti zaštititi se od dima udisanjem preko krpe ili maramice (po mogućnosti ovlažene);

- ako je požar u početnoj fazi, bez odlaganja pristupiti njegovom gašenju uporabom najbližih ručnih vatrogasnih aparata (ako se time ne ugrožava vlastiti ili tuđi život);
- ako se gašenje požara nastavlja uporabom hidranata, prije uporabe vode obvezno isključiti instalacije električne energije zbog opasnosti od električnog udara.

9.2. U slučaju eksplozija

Ako dođe do pojave eksplozije potrebno je:

- žurno se zakloniti iza ili ispod čvrstih građevinskih konstrukcija, odnosno namještaja (ispod stolova, iza ormara, uz zid i sl.) zauzimajući čučajući ili ležeći položaj;
- po prestanku eksplozivnog udara odmah napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor - izvan zone mogućeg urušavanja građevine;
- po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje i plina, kako ne bi bili izvor nastanka novih eksplozija;
- ako se instalacije električne struje ili plina ne mogu isključiti unutar građevine, pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenta da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

9.3. U slučaju propuštanja opasne tvari

U slučaju propuštanja opasnih tvari potrebno je:

- žurno se evakuirati iz ugroženog prostora u vanjski otvoren prostor, podalje od mjesta opasnosti;
- što prije zatvoriti glavne ventile za prekid dobave opasne tvari, odnosno zabrtviti mjesto ispuštanja;
- u blizini mjesta ispuštanja ne pušiti, ne koristiti otvoreni plamen ili iskreće alate, ne uključivati električne uređaje;
- spriječiti istjecanje opasne tvari u kanalizaciju ili druge prostore ispod razine tla, brtvljenjem ili prekrivanjem ovih otvora;
- prostore na mjestu ispuštanja opasne tvari i u obližnjim prostorijama prozračiti otvaranjem prozora i vrata.

9.4. U slučaju potresa

Kod zamijećenih blagih podrhtavanja tla:

- odmah napustiti građevinu i izaći u vanjski otvoren prostor, te se udaljiti na sigurnu udaljenost od građevine (izvan zone urušavanja);

Kod snažnog podrhtavanja tla (popraćeno padanjem okolnih predmeta ili urušavanjem konstrukcijskih elemenata građevine) potrebno je:

- ostati unutar građevine, žurno se skloniti na sigurnija mjesta unutar prostorija (ispod čvrstih konstrukcija - nosivih zidova, dovratnika, stolova...), odmaknuti se od prozora u kut nasuprot prozoru i ne izlaziti u vanjski prostor dok podrhtavanje ne prestane;
- ako se ostane zarobljen ispod ruševina, lupanjem o građevinske konstrukcije, instalacije ili o drugi predmet svratiti pozornost na sebe;
- po prestanku podrhtavanja tla žurno isključiti instalacije struje, plina i vode unutar građevine, ili pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenta da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama;

9.5. U slučaju olujnog nevremena

Kod pojava olujnog nevremena potrebno je:

- skloniti se u sigurnije prostore unutar građevine (u središnje, odnosno unutarnje prostorije), odmaknuti se od prozora i prolaza s prozorima, te od većih ostakljenih površina, a vrata i prozore na građevini dobro zatvoriti;
- isključiti iz pogona električne uređaje i instalacije, te prema potrebi druge instalacije i uređaje.

10. OSNOVE POSTUPANJA U PROVEDBI AKCIJE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Ovisno o opsegu iznenadnog događaja na građevini evakuacija se provodi kao:

- djelomična /samo iz dijela građevine/, ako je iznenadni događaj ograničen, malog opsega i rizika;
- potpuna /iz cijele građevine/, ako je iznenadni događaj proširen, velikog opsega i rizika; odnosno evakuirati se može pojedinačno (samostalno) ili grupno.

10.1.1. Samoevakuacija

Osobe zatečene unutar građevine u slučaju iznenadnog događaja, kada okolnosti to dopuštaju, samostalno se evakuiraju postupajući prema ovom planu, pri čemu se mora:

- sačuvati prisebnost;
- ne oklijevati u poduzimanju potrebnih mjera;
- poduzimati samo one aktivnosti kojima se ne ugrožava vlastiti ili tuđi život;
- žurno se evakuirati u vanjski prostor do utvrđenog sabirnog mjesta, korištenjem glavnih (iznimno i sporednih) putova evakuacije unutar građevine: glavnih hodnika, stepeništa, izlaza;
- pomoći osobama u panici i osobama koje se teže kreću;
- obavijestiti ostale osobe unutar građevine o potrebi evakuacije, koje ne znaju za pojavu iznenadnog događaja.

10.1.2. Grupna evakuacija

Organiziranom grupnom evakuacijom rukovodi voditelj evakuacije i spašavanja ili njegov zamjenik.

Sve osobe zatečene na mjestu iznenadnog događaja podređene su voditelju akcije evakuacije i spašavanja.

Kod provedbe grupne evakuacije nije dopušteno samovoljno ponašanje, već isključivo postupanje prema uputama voditelja akcije.

10.1.3. Postupanja voditelja evakuacije i spašavanja

Pri pojavi iznenadnog događaja, voditelj evakuacije i spašavanja dužan je:

- izviditi situaciju i procijeniti opseg opasnosti;

- odlučiti o načinu djelovanja i opsegu aktivnosti, te utvrditi prioritete;
- izdati zapovijedi za izvršenje pojedinih aktivnosti (zapovijedi moraju biti jasne, kratke i odlučne);
- akciju organizirati i izvoditi u opsegu raspoloživih mogućnosti, na način da se ne ugroze životi osoba koje se evakuira odnosno spašava;
- za provedbu pojedinih aktivnosti zadužiti osobe za koje prosuđuje da s obzirom na stručne i psihofizičke sposobnosti mogu obaviti povjereni im zadatak;
- osigurati:
 - evakuaciju ljudstva iz prostorija građevine do utvrđenog sabirnog mjesta izvan građevine otvaranjem izlaznih vratiju, i otključavanjem i otvaranjem kliznih vratiju (za slučaj da su ostali izlazi blokirani)
 - spašavanje osoba koje se iz određenih razloga ne mogu same evakuirati,
 - izvid svih prostorija radi provjere ima li zaostalih neevakuiranih osoba,
 - pružanje prve pomoći ozlijeđenima do dolaska hitne medicinske pomoći,
 - gašenje početnih požara uporabom ručnih vatrogasnih aparata i hidranata,
 - isključenje energenta (struja, plin),
 - pristup interventnim vozilima građevini i sabirnom mjestu evakuiranih osoba,
 - spašavanje imovine od posebne vrijednosti,
 - utvrđivanje brojnog stanja evakuiranih osoba na sabirnom mjestu;
 - spriječiti:
 - pojavu panike među ljudstvom,
 - samovoljno ponašanje pojedinaca,
 - pristup u zonu opasnosti nepozvanim osobama,
 - otuđivanje imovine;
- kada procjeni da vlastitim snagama zbog opsega nastalog događaja nije u mogućnosti u cijelosti, na vrijeme ili iz drugih razloga provesti akciju evakuacije ili spašavanja, odmah zatražiti pomoć vanjskih javnih službi (vatrogasci, prva pomoć, policija, centar za zaštitu i spašavanje...), te daljnji tijek vođenja akcije predati odgovornim osobama ovih službi, pri čemu ih obvezno izvještava o svim do tada poduzetim mjerama, provedenim radnjama i uočenim opasnostima
- Kada je iznenadni događaj posljedica ratnih djelovanja ili elementarnih nepogoda, odnosno kada postoji povećan rizik za nastanak ovih pojava, treba postupati u skladu sa zaprimljenim zvučnim signalima iz centara za motrenje i obavješćivanje, odnosno prema uputama i naredbama stožera za postupanja u kriznim situacijama.

11. KRATKI PODSJETNIK ZA OSOBE O POSTUPANJU


U slučaju pojave iznenadnog događaja (požar, eksplozija, elementarna nepogoda...)

1. Sačuvajte prisebnost, ali ne oklijevajte u poduzimanju potrebnih mjera.
2. Prije napuštanja radnog mjesta, ako vam to okolnosti dopuštaju, isključite iz pogona uređaje i instalacije te za sobom zatvorite prozore i vrata.
3. Žurno, ali bez panike krenite ka izlazu iz građevine.
4. Surađujte u lokalizaciji iznenadnog događaja, te evakuaciji i spašavanju ljudstva i imovine, prema uputama voditelja akcije.
5. Ne ponašajte se samovoljno.
6. Pomozite osobama u panici.
7. Poduzimajte samo one mjere i aktivnosti kojima ne ugrožavate vlastiti ili tuđi život.
8. Ako ste ostali zarobljeni unutar prostorije građevine, ili ste ozlijeđeni, zazivom u pomoć skrenite pozornost na sebe ili to učinite putem telekomunikacijskih uređaja.
9. Dojavite o iznenadnom događaju: vatrogascima (tel. 193), policiji (tel. 192), hitnoj medicinskoj pomoći (194) ili Županijskom centru 112 (112).

U dojavi dajte slijedeće podatke:

- svoje ime i prezime,
- broj telefona s kojeg zovete,
- mjesto (lokaciju) gdje se nalazite,
- što se dogodilo,
- ima li ozlijeđenih osoba,
- postoji li potreba za akcijom spašavanja.

12. BLOK DIJAGRAM POSTUPANJA U SLUČAJU POJAVE IZNENADNOG DOGAĐAJA U OSNOVNOJ ŠKOLI VODNJAN- SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO, ŽUKA BR. 35, VODNJAN

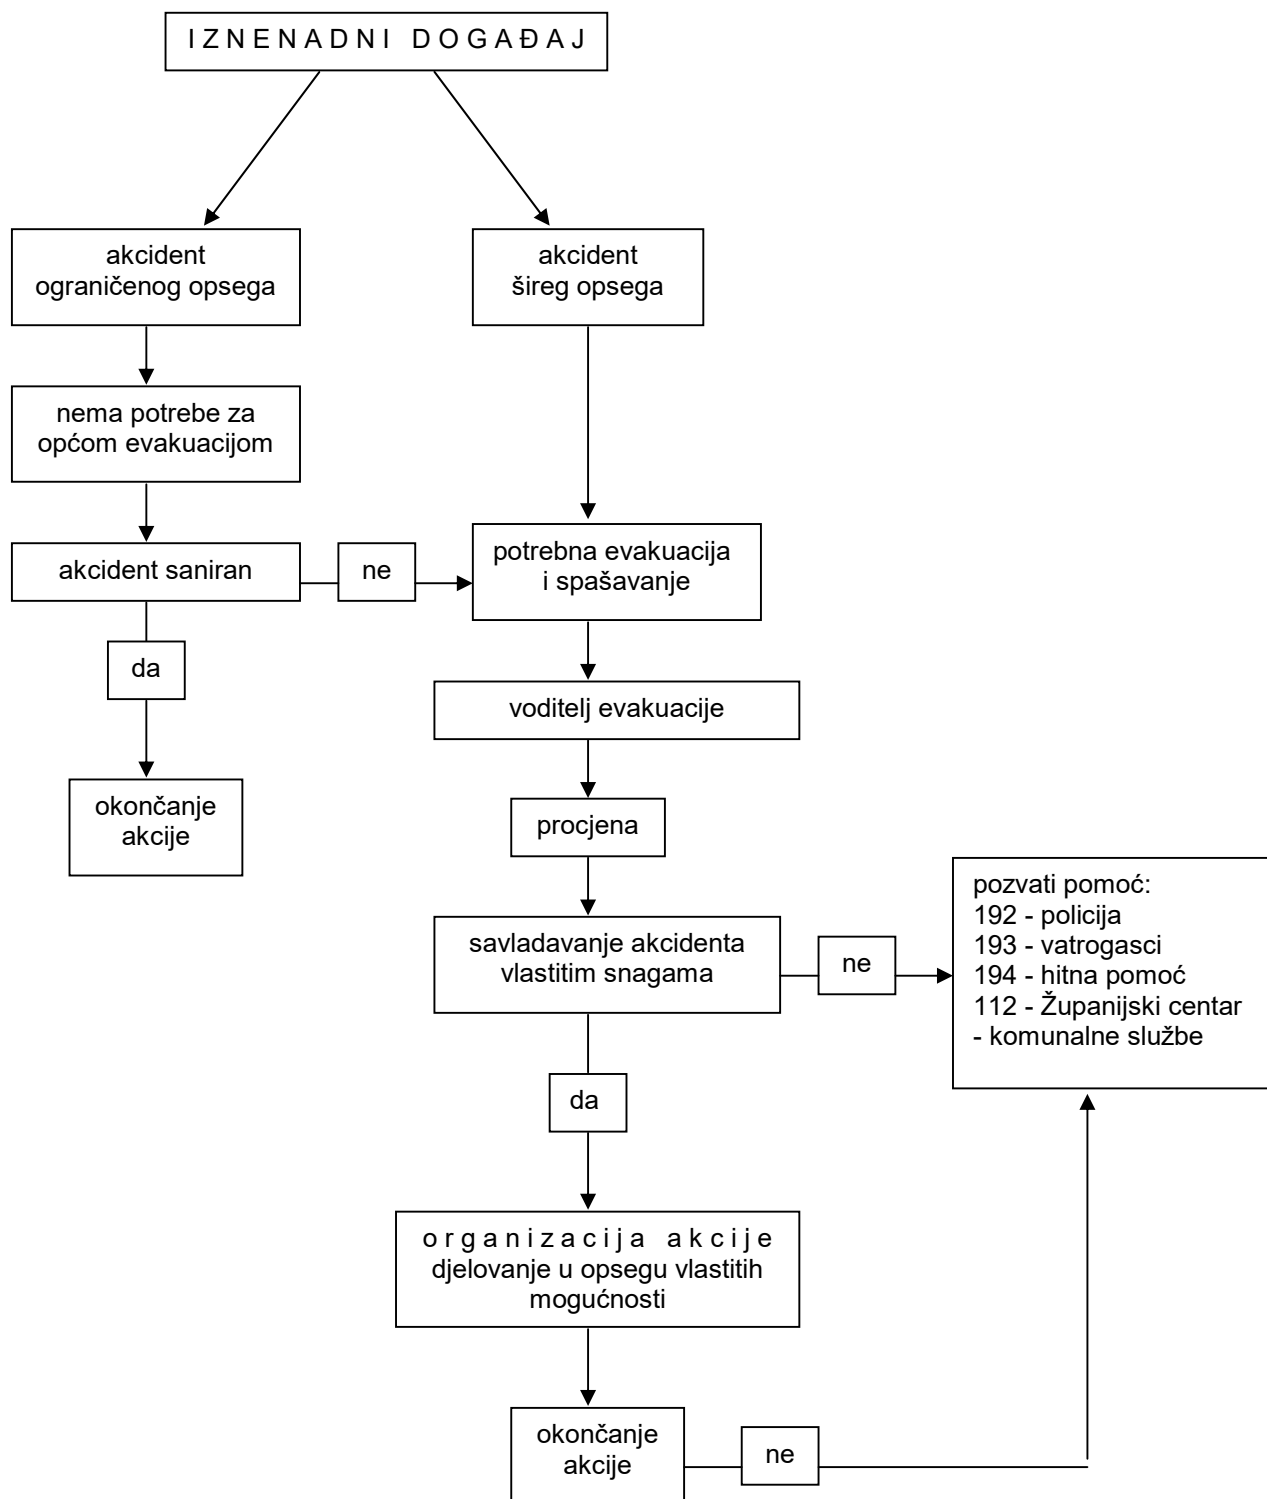

13. PROPISANI ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJI SE EMITIRAJU PUTEM SIRENA UPRAVLJANIH IZ CENTARA ZA OBAVJEŠĆIVANJE

UPOZORENJE NA NADOLAZEĆU OPASNOST

UPOTREBLJAVA SE ZA NADOLAZEĆE PRIRODNE I DRUGE OPASNOSTI KOJE NE ZAHTIJEVAJU TRENUTNU REAKCIJU NA DATI ZNAK (NADOLAZEĆI VODNI VAL, POŽAR KOJI SE PRIBLIŽAVA ODREĐENOM PODRUČJU, PRIBLIŽAVANJE OLUJE, ZAGAĐENJE OKOLIŠA I SL.). OGLAŠAVA SE KOMBINACIJOM JEDNOLIČNOG I ZAVIJAJUĆEG TONA U TRAJANJU OD STO SEKUNDI.



NEPOSREDNA OPASNOST

UPOTREBLJAVA SE ZA NEPOSREDNE OPASNOSTI OD POŽARA, PUCANJA NASIPA ILI BRANA, RADIOLOŠKIH I KEMIJSKIH NESREĆA, VOJNIH NAPADA I DRUGIH OPASNOSTI KADA JE POTREBNA ŽURNA REAKCIJA NA DATI ZNAK. OGLAŠAVA SE NEPREKIDNIM ZAVIJAJUĆIM TONOM U TRAJANJU ŠEZDESET SEKUNDI.



VATROGASNA UZBUNA

TO JE DODATNI ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH I DRUGIH POSTROJBI ZASTITE I SPASAVANJA. OGLAŠAVA SE JEDNOLIČNIM TONOM SA STANKAMA SVEUKUPNO U TRAJANJU OD DEVEDESET SEKUNDI. TRI JEDNOLIČNA TONA PO DVADESET SEKUNDI I DVIJE STANKE PO PETNAEST SEKUNDI.



PRESTANAK OPASNOSTI

UPOTREBLJAVA SE KADA SE OCJENI DA SU SVE OPASNOSTI ZA STANOVNIŠTVO PRESTALE, A OBAVEZNO NAKON NEPOSREDNE OPASNOSTI. ZNAK SE UPOTREBLJAVA I ZA POTREBE ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I RAZVOJA SUSTAVA ZA UZBUNJIVANJE. OGLAŠAVA SE JEDNOLIČNIM TONOM U TRAJANJU OD ŠEZDESET SEKUNDI.



ŽUPANIJSKI CENTAR 112 DUŽAN JE PUTEM NADLEŽNE TELEVIZIJSKE ILI RADIJSKE POSTAJE IZDATI PRIOPĆENJE ZA STANOVNIŠTVO UGROŽENOG PODRUČJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI.

NA POZIVNI BROJ 112 CENTRA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE GRAĐANI MOGU CENTRU JAVITI INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA OBRANU I ZAŠTITU, TE DRUGE INFORMACIJE.

PLAN
EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Osnovna škola VODNJAN-Scuola elementare Dignano

Žuka br. 6, Vodnjan

GRAFIČKI DIO

Pula, prosinac 2023.

Izradio: ELKRON d.o.o., Pula